



# 物性試験例 (20°C)

試験項目	単位	品質規格値	試験結果	試験方法
静置フロー値	0分	mm	130~180	JASS 15 M-103 に準拠
	60分	mm	100~150	
ブリーディング率	%	0	0	JSCE-F533 に準拠
凝結時間	始発	時:分	4時間以上	JIS R 5201 に準拠 (凝結試験)
	終結	時:分	24時間以内	
圧縮強度(28日)	N/mm <sup>2</sup>	30~60	41.6	JIS A 1108 に準拠
付着強度(28日)	N/mm <sup>2</sup>	1.0以上	2.4	JIS A 1171 に準拠
長さ変化率	%	-0.05以下	-0.03	JIS A 1129-2010 に準拠
体積膨張収縮率	%	0~0.5	0.13	JSCE-F542 に準拠

## 簡易断熱温度上昇試験

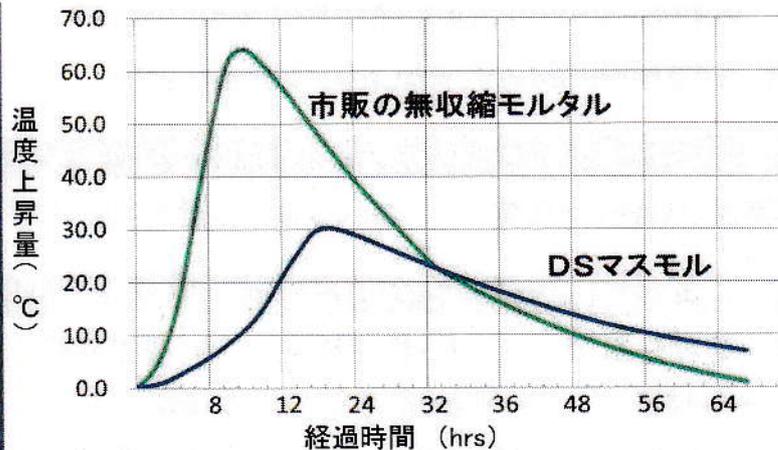

## 長さ変化率試験

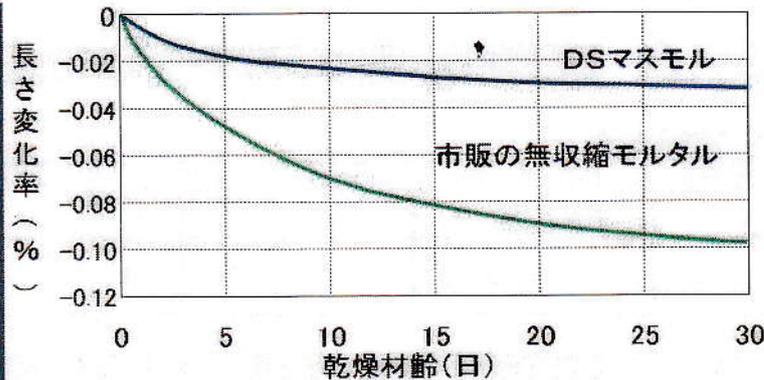

### 【施工上の留意事項】

- ・気温5°C以下での施工は中止して下さい。
- ・施工中又は施工後、降雨降雪の恐れがある場合は施工を見合わせて下さい。
- ・本品は既調合品です。弊社指定以外の材料(砂、セメント等)の追加混合はしないで下さい。
- ・混練り時及び施工時にはゴム手袋、防塵マスク、防塵メガネ等の保護処置をとって下さい。

### 【保管上の留意事項】

- ・保管は、雨露のかからない湿気の少ない所で行って下さい。
- ・購入後、3ヶ月以上経過したものは使用しないで下さい。
- ・開封後は出来るだけ早く使用して下さい。
- ・寒冷時には、混練り用の水が凍らない様に注意して下さい。

### 【安全性上の注意事項】

- ・目に入った場合は、清水でよく洗浄(10分~15分)した上で、直ちに眼科医の手当を受けて下さい。
- ・皮膚に付着した場合は、汚れた衣服や靴等は脱ぎ、付着した部分を水又は微温湯でよく洗い流して下さい。
- ・あやまって飲み込んだ場合は、清水で口中のうがいをを行うと同時に胃の内容物を吐き出し、直ちに医師の手当を受けて下さい。

※詳細につきましては、製品安全データシート(SDS)をご参照ください。カタログの記載内容は2017年5月現在のものです。カタログに記載の数値は標準値であり、保証値ではありません。

製造・販売元

**D 株式会社 大 東**

東京都足立伊興3-23-28-103  
 TEL 03-3853-5507  
 FAX 03-6674-3439  
 E-mail daito7@jcom.zaq.ne.jp